

Selger du elektrisk materiell som skal monteres i elektriske anlegg?



Informasjon om forskrift om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker



dsb

Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap

Fra 1. juni 2006 skal all elektrisk materiell som forbruker ikke selv kan montere/installere i den faste installasjonen i et elektrisk anlegg merkes.

Virksomheter som selger og/eller markedsfører slikt elektrisk materiell til forbruker er ansvarlig for merkingen.

Følgende skal opplyses:

**Kan kun installeres av
en registrert installasjonsvirksomhet**

Det er et krav om at opplysningen skal gis før forbruker kjøper materialet.

I butikker kan selve materialet være merket eller så kan merkingen plasseres på et godt synlig sted i umiddelbar nærhet, for eksempel på salgshyllen eller plakater ved salgshyllen.





Hvis materialet eller emballasjen merkes bør dette gjøres på forsiden av produktet, slik at kjøper lett ser informasjonen.

All informasjon skal være på norsk.


Ved markedsføring av materiell gjennom annonser (f.eks. aviser, blader, tidsskrifter, fagblader, internett, reklamemateriell distribuert til alle huster) skal det tydelig fremgå at dette kun kan installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

I kataloger skal hver side hvor materiell markedsføres/presenteres være merket, enten ved et forklarende symbol eller tekst.

Eksempler på materiell som skal merkes:

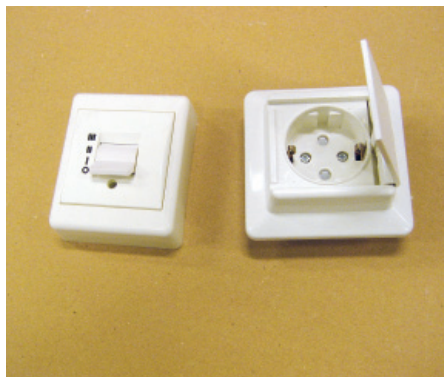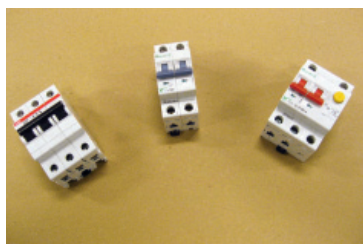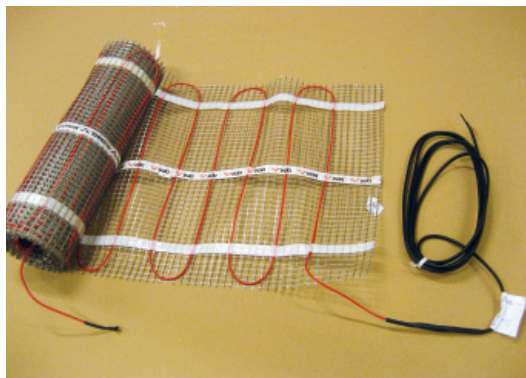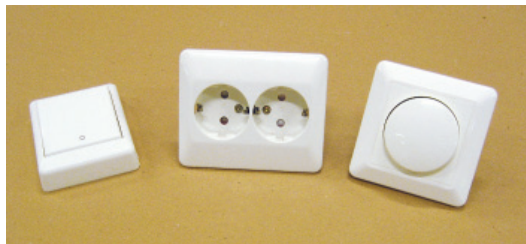

Eksempler på tilkoblinger du kan gjøre selv:

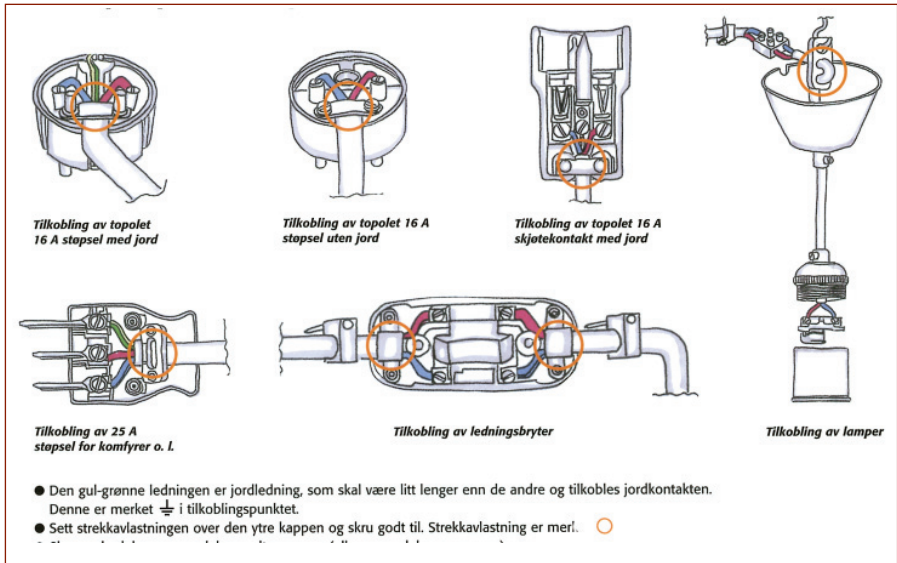

Dette har du lov til å gjøre selv:

1. Tilkobling/skifting av topoledede plugger til og med 25 A, med og uten jording.
2. Tilkobling/skifting av topoledede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.
3. Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
4. Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt.
5. Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg.
6. Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.

Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:

1. effekten ikke overstiger 200 VA og
2. monterings- og bruksanvisning følges nøye og
3. hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll og
4. tilkopling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

For lavvoltsanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen i pkt. 1 og 3.